


Liaison aérienne 225 kV n° 3 CERGY - CORMEILLES - FROMAINVILLE
Liaison aérienne 225 kV n° 4 CERGY - CORMEILLES - FROMAINVILLE

Liaison aérienne 63 kV n° 2 BREVAL - HERBLAY - PUISEUX

Liaison aérienne 63 kV n° 1 BREVAL - HERBLAY - PUISEUX

tracé future liaison souterraine 63 kV n° 2 BREVAL - HERBLAY - PUISEUX



Réseau de Transport d'Electricité

Commune d'ERAGNY-SUR-OISE

PLAN DE SITUATION

CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE PARIS

ADRESSE POSTALE : 92 024 NANTERRE CEDEX

TENSION DES OUVRAGES

400kV

225kV

90kV

63kV

<63kV

Hors tension

Lignes aériennes


Câbles souterrains

● Pylône

□ Limite communale

Date: 22/08/2017

Source: RTE 06-2017, IGN 2016

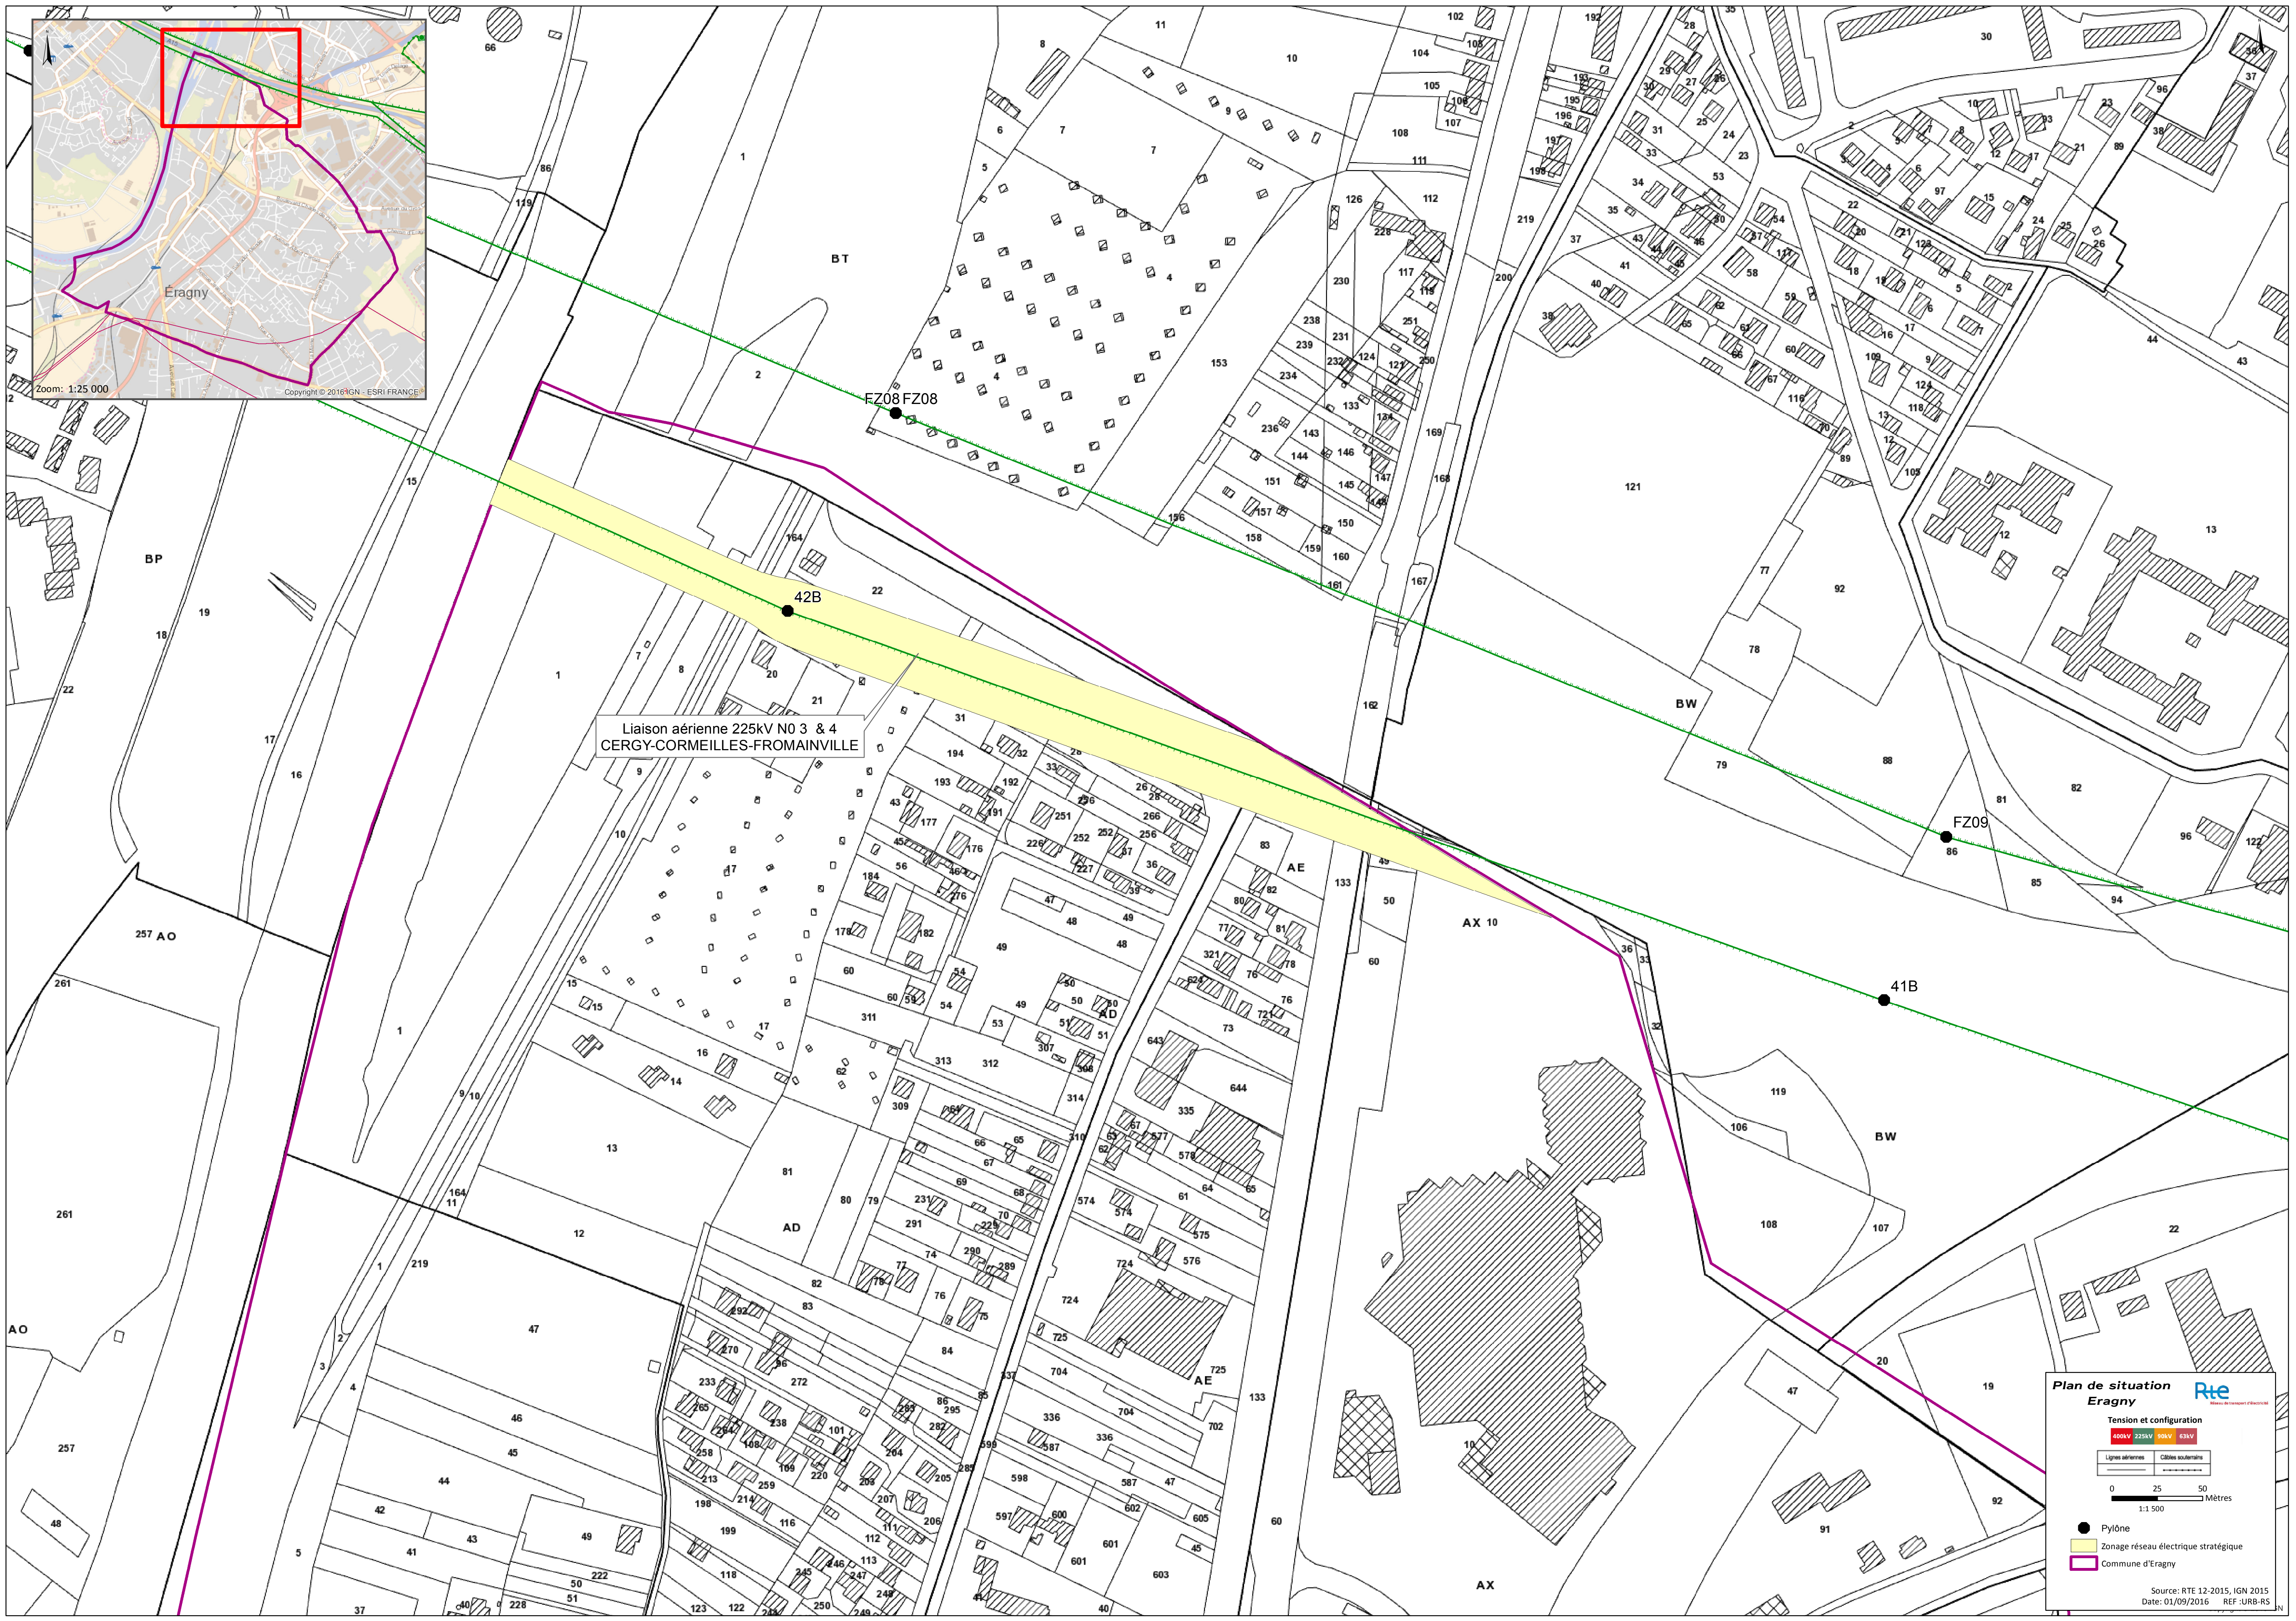

Liaison aérienne 225kV N0 3 & 4
CERGY-CORMEILLES-FROMAINVILLE

Plan de situation
Eragny

Tension et configuration
400kV 225kV 100kV 50kV

Lignes aériennes Câbles souterrains

0 25 50
1:1 500 Mètres

● Pylône
■ Zonage réseau électrique stratégique
■ Commune d'Eragny

Source: RTE 12-2015, IGN 2015
Date: 01/09/2016 REF:URB-RS